
 Räddningstjänsten Väst		PM 27 Campingplatser	
Upprättad: 2017-01-10 Patrik Josefsson	Reviderad:	Internt nr:	Giltigt t.o.m: Tillsvidare
Beslutad: 2017-02-03 Klaus Heinsvig		Version: 1.0	Målgrupp: Internt och externt

Campingplatser

Detta PM syftar till att ge en sammanställning och tolkning av lagstiftning och övriga regelverk. Dokumentet presenterar räddningstjänstens generella syn inom angivet område. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta dokument.

Avstånd

Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.

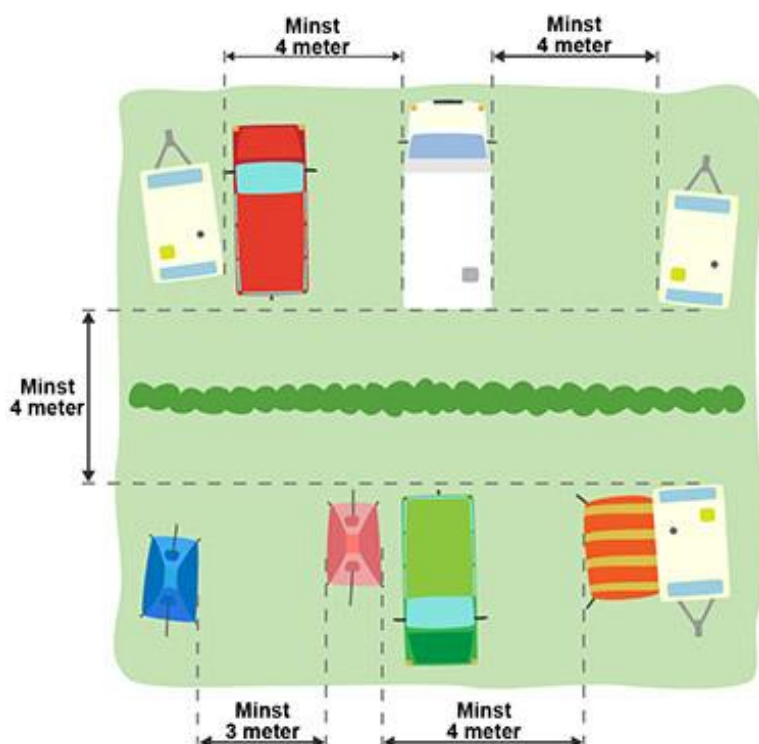

Om avsteg från ovan förekommer ska verifieringsbara kompenserande åtgärder vidtas och redovisas för räddningstjänsten.

Släckutrustning

På campinganläggningen bör det finnas lämplig släckutrustning som är tillgänglig även för campinggästerna.

Exempel på lämplig släckutrustning är handbrandsläckare med pulver på minst sex kg.

Avståndet mellan släckutrustning och en campingenhet eller ett tält bör inte överstiga 50 meter.

Släckutrustningen bör placeras väl synlig och företrädesvis i anslutning till reception eller serviceanläggningar. Markering av släckutrustningen bör ske enligt bestämmelserna i Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:11) om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser.

Släckutrustningen bör ses över regelbundet för att kontrollera att den finns på plats och är funktionsduglig.

Utbildning av personal

All personal på campinganläggningen bör ha kunskap om brandskyddet på anläggningen och kunna vidta de åtgärder som behövs vid brand.

Exempel på viktig kunskap är hantering av handbrandsläckare samt ansvarsfördelning och rutiner vid brand.

Information till campinggäster

Campinggästerna bör på lämpligt sätt informeras om brandskyddet.

Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för användning av öppen eld och grillning, hur larmning sker vid en brand och var släckutrustning finns.

Tillgänglighet för räddningstjänsten

Räddningsväg skall anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig åtkomlighet för att räddningsfordon ska kunna göra en effektiv insats. Räddningsvägen markeras med särskild skylt, ska underhållas och får ej blockeras.